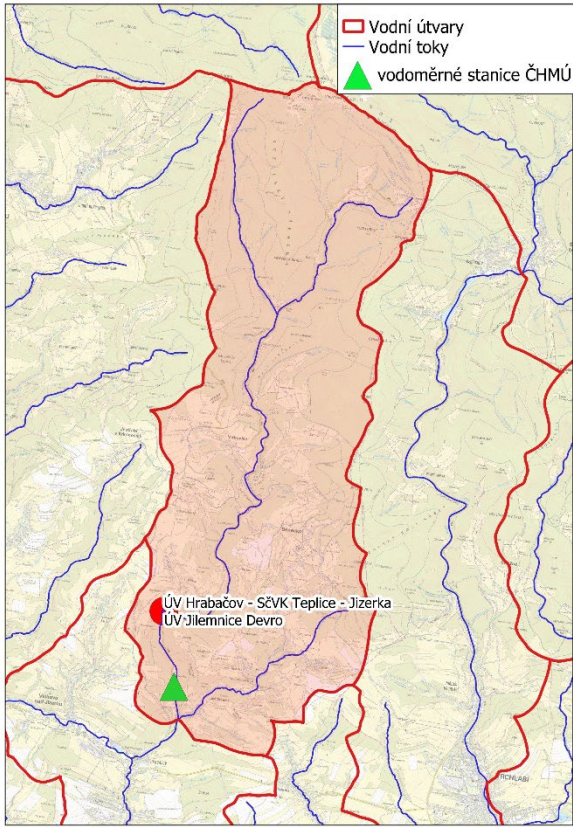


10.Karta místního směrodatného limitu (MSL): Jizerka od pramene po Cedron včetně

<p>Název vodního zdroje: Jizerka: Vodní útvar: Jizerka od pramene po Cedron včetně</p>		
<p>Místo monitoringu MSL Popis místa: Úroveň průtoku v toku pod místem odběru (cca 2 km) Odkaz na online monitoring: Dolní Štěpanice: https://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=307027 Zeměpisné souřadnice: 15.517120 E, 50.637964 N Obec: Benecko Obec s rozšířenou působností: Jilemnice Kraj: Liberecký</p>		
<p>Provozovatel monitoringu, který podává informace o dosažení MSL: ČHMÚ</p>		
<p>Informace o dosažení MSL: Portál HPPS ČHMÚ</p>		
<p>Limitní hodnota: MZP v povolení nakládání s vodami pro významné odběry nestanoven</p>		
<p>Hodnota/hodnoty MSL: Q355 = 0,238 m³/s (63 cm)</p>		
<p>Délka časového období od dosažení MSL po dosažení limitní hodnoty: nestanoveno, dle vývoje meteorologické situace</p>		
<p>Data a metody použité pro stanovení MSL: metodika ČHMÚ. Jako podklad pro stanovení nebezpečí vzniku (rozvoje) sucha byla v případě povrchových vod vzata úroveň průměrné sedmidenní vodnosti. V případě, že se průměr nachází pod či na úrovni Q355 je indikován stav nebezpečí vzniku sucha (= MSL) na povrchových vodách. Pro vydání (či prodloužení trvání) nebezpečí vzniku sucha (= MSL) na povrchových vodách v nadcházejícím týdnu bude podstatný také aktuální vývoj meteorologické situace.</p>		
<p>Nahraditelnost zdroje: ano – částečně, z vodovodní sítě pro veřejnou potřebu z Jilemnice. -Z vodovodní sítě pro veřejnou potřebu z Jilemnice je možné získat 8 l/s. Jedná cca o 40 % průměrné spotřeby.</p>		
<p>Uživatelé vody z tohoto vodního zdroje:</p>		
<p>IČ odběru</p>	<p>Oprávněný k odběru vody</p>	<p>Provozovatel</p>
<p>431075</p>	<p>ÚV Jilemnice Devro</p>	<p>Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.</p>
<p>431124</p>	<p>ÚV Hřabačov - SČVK Teplice - Jizerka</p>	<p>Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.</p>
<p>Zpracoval: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.</p>		<p>Datum: 5.6.2022</p>